




PIV  
 Prüfinstitut  
 Schlösser und Beschläge Velbert  
 Wallstraße 41  
 D- 42551 Velbert  
 Telefon +49 (0) 20 51 / 95 06-5  
 Telefax +49 (0) 20 51 / 95 06-69  
 eMail: piv.velbert@t-online.de



## Prüfzeugnis Nr. 7-1/02-1


- |  |   |
|--|---|
| 1. Antragsteller                                   | Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge<br>Ditzingen   |
| 2. Produktbezeichnung                              | Secury Automatic,   |
| 2a. Produktbeschreibung                            | Mehrfachverriegelung mit selbstverriegelnden Fallenriegelschlössern   |
| 3. Artikelnummer / Hauptschloß                     | 6-28473-99-0-00-3 // 6-30491-99-0-003<br>6-30860-99-0-00-3<br>6-30728-99-0-00-3 // 6-30729-99-0-00-3<br>6-28474-99-0-00-3 // 6-29928-99-0-00-3<br>6-28475-99-0-00-3 // 6-29929-99-0-00-3<br>6-29625-00-0-00-3<br>6-28476-99-0-00-2 // 6-29799-99-0-00-2   |
| 3a. Artikelnummer / Nebenschloß                    | 6-29677-99-0-00-3<br>6-29078-99-0-00-3<br>6-28471-99-0-00-3   |
| 3b. Artikelnummer / Nebenschloß-Doppelfallenriegel | 6-30958-00-0-00-3   |
| 4. Prüfauftrag                                     | Prüfung der sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251-3, Tabelle 3 sowie der dynamischen Belastung von Falle und Riegel 6.3, Klasse 3, entsprechend Ausgabe 11.02  |
| 5. Prüfergebnis                                    | Die geprüfte Mehrfachverriegelung (Punkt 2) entspricht den Anforderungen des Prüfauftrages (Punkt 4)  |
| 6. Zugelassene Stulpausführungen                   | Flachstulp: 16, 18, 20 und 24 mm<br>U-Stulp: 22x6x6, 24x6x6 und 30x10x10, 28x6x6 mm   |
| 7. Zugelassene Dornmaße                            | 35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 und 90 mm  |
| 8. Zugelassene Abstände                            | 70, 72, 78R22, 78PZ, 85, 88 und 92 mm   |
| 9. Datum der Prüfung                               | 8. Februar 2002 und 4. Dezember 2002 (PB 7-8/02)  |
| 10. Umfang des Prüfzeugnisses                      | 1 Seite   |
| 11. Anlage zum Prüfzeugnis                         | Zeichnung Nr. 043542 vom 12.06.97   |
| 12. Bedingungen zum Prüfzeugnis                    | 1. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Gegenstand (Punkt 2)<br>2. Das Prüfzeugnis darf nicht verändert und/oder auszugsweise veröffentlicht werden. Mißachtung bedeutet Urkundenfälschung.<br>3. Jede Änderung am geprüften Produkt ist dem Aussteller des Prüfzeugnisses mitzuteilen. |
| 13. Gültigkeit des Prüfzeugnisses                  | Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern   |
| 14. Datum des Prüfzeugnisses                       | 6. Dezember 2002  |
| 15. Prüfzeugnis genehmigt und freigegeben          | H.-J. Kirchhoff   |

Institutleitung:  
 Hans-Jürgen Kirchhoff, Dipl.-Ing

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen



Deutscher  
 Akkreditierungs-  
 Rat  
 DAP-PL-3415 00  
 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

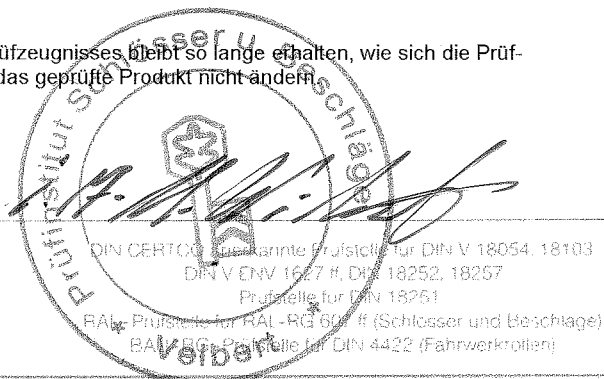

DIN CERTCO, anerkannte Prüfstelle für DIN V 18054, 18103  
 DIN V ENV 1627 ff., DIN 18252, 18257  
 Prüfstelle für DIN 18261  
 RAL-Prüfstelle für RAL-RG 600 ff. (Schlösser und Beschläge)  
 RAL-Prüfstelle für DIN 4422 (Fahrwerkrollen)  
 Velbert